

LASTENBOEK RETENTIEDAK MEANDER 60 - niet-neutrale omschrijving

(voor daken van 0-5°)

0. ALGEMEEN

De werken dienen te worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften en normen, meer specifiek:

- * de technische voorlichting groendaken van het WTCB
- * de FLL richtlijnen
- * de richtlijnen van de fabrikant van de dakbedekkingen
- * de richtlijnen van de fabrikant van het groendaksysteem.

De voorbereidende werken omvatten een visuele controle met bij twijfel een test op de waterdichtheid van de dakafdichting, met inbegrip van opstanden, hemelwaterafvoeren, eventuele toevoer van hemelwater van hoger gelegen daken, ...

De drainage-elementen zijn bruikbaar als verloren bekisting of als mechanische scheiding tussen de groenvoorzieningen en de dakafdichting. Het is dus mogelijk alle soorten opbouwen zoals verharding, scheidingsmuren zonder structurele functie bovenop deze laag te realiseren, zonder doorboring van de dakbedekking en zonder de vrije evacuatie van het regenwater te verhinderen. De drainagecapaciteit is conform de norm DIN 4095.

De uitvoerder bezorgt voor aanvang der werken alle technische fiches, stalen en tekeningen alsook een volledige drainageberekening waaruit blijkt dat de dimensionering van de aangebrachte drainagevoorzieningen voldoen aan een vijfjarige regebui. In het geval van hoogbouw, bij losliggende dakbedekking of bij kritische blootstelling aan hoge windlasten dient eveneens een windlastberekening te worden voorgelegd.

De fabrikant van het systeem voorziet in een 10-jarige verzekerde garantie op de totaliteit van het geplaatste dakbegroeiingssysteem (functioneren van het systeem, drainage, substraat, werking van de vegetatielaag, ...) op voorwaarde dat er een toezichtscontract is afgesloten met de uitvoerder. De uitvoerder zal na de oplevering van de werken een verzekeringscertificaat bezorgen.

Het te plaatsen systeem heeft een opbouw zoals hieronder beschreven en dient te worden aangebracht op een wortelwerende dakbedekking.

1. OPBOUW

1.1 Bescherm- en absorptielaag RMS 300

Ter bescherming van de dakbedekking.

(aandacht: bij een omkeerdak hiervoor een RSV120 toepassen)

1.2 Meander-drainagelaag FKM 60 (60 mm)

Zorgt voor een sterk vertraagde afvoer van overtollig water.

Hoge retentie met hoog drainagevermogen; grote permanente waterbuffer.

1.3 Filterlaag FIL 105

Voorkomt het uitspoelen van fijne deeltjes en organisch materiaal uit het substraat in de drainagelaag.

1.4 Extensief substraat E (60 mm)

Natuurlijk groeimedium afgestemd op een extensieve beplanting opgebouwd uit meerdere lagen, met hoge wateropslagcapaciteit en goed luchtporiënvolume.

1.5 Vegetatielaag

Sedumstekjes en/of plugplantjes, eventueel aangevuld met zaadgoed EKR
Stekjes ca. 150 gram/m² en/of plugplantjes vanaf 16 stuks/m².

2. DIVERSE AFWERKINGEN

2.1 Controlepunten op hemelwaterafvoeren

Ter hoogte van de hemelwaterafvoeren wordt een controleschacht/inspectierooster voorzien.

Afwatering via zijkanten en bovenkant. Voorkomt vervuiling en verstopping van de afvoer. (Type Optigrün TKS Plus of gelijkwaardig)


2.2 Steriele zones

Bij aansluiting langs dakranden, opgaand metselwerk en dakdoorbrekingen en moeilijk toegankelijke dakdelen wordt een steriele zone voorzien afgewerkt met rolgrind (fractie >15 mm) of met een betegeling. De steriele zones worden van het groendak gescheiden door geperforeerde L-vormige aluminium profielen (1 mm dik, 2,5 m lang), onderling te verbinden met connectoren. Ter hoogte van hoeken worden speciale hoekprofielen geplaatst. (Type Optigrün ZP A of gelijkwaardig)

3. ONDERHOUD

Een onderhoudscontract wordt steeds geadviseerd. Volgens de periode van plaatsing dienen er minstens 2 à 3 onderhoudsbeurte te worden uitgevoerd gedurende de eerste twee jaar na plaatsing, met eventueel bijplanten of vervangen van planten, bemesten, ...

4. SCHEMATISCHE VOORSTELLING

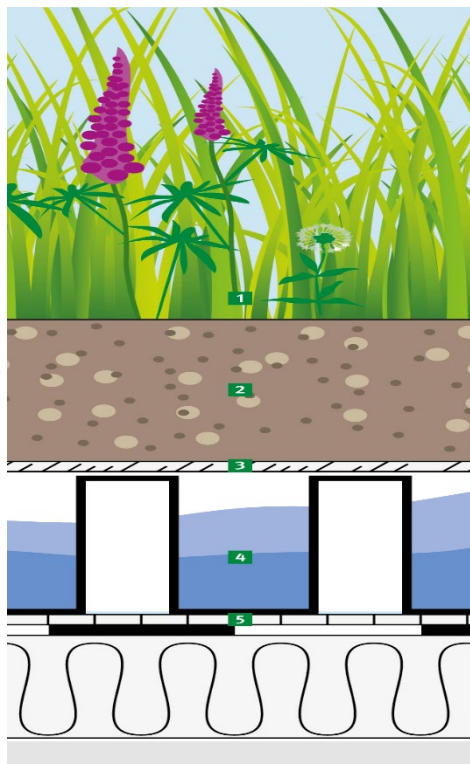

1. Vegetatielaag
2. Substraatlaag – E-substraat
3. Filterlaag FIL 105
4. Meander-drainagelaag – FKM 60
5. Beschermende en vochthoudende laag RMS 300